



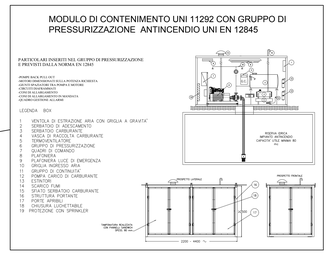

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SECONDO NORME UNI 12845

ALIMENTAZIONE VASCA ANTINCENDIO DN 4"

ALIMENTAZIONE IDRICO ANTINCENDIO DA ACQUEDOTTO

LOCALE GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO SECONDO NORME UNI 11292

VASCA DI ACCUMULO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO CAPACITA' TOTALE 80 mc CAPACITA' UTILE MINIMA DI 72 mc

DN 140 — DN 140 — DN 140 — DN 140 — DN 140

Sala Compressori — Cabina Enel — Cabina B.T. — Calce idrata — Depuratore fumi forni — Filtro polveri mulini — Filtro polveri presse — Supero presse-mulini-scelta — TR6 — TR1

REI 120

Prima sgrossatura materie prime — n. 4 mulini terra — n. 18 silos deposito argilla — n. 2 bagnatrici terra — Deposito argilla — Deposito scarti materiale cotto — Scambiatori

Hmin=14.8m — Hmin=9.8m — Hmin=9.4m — Hmin=5.95m

AREA INDUSTRIALE NON UTILIZZATA E NON ACCESSIBILE DA PARTE DEL PERSONALE

DELIMITAZIONE AREA DI LAVORAZIONE

ESSICATOIO - 2093 KW

CALATA INTERNO CAPANNONE

TUBAZIONE RETE GAS METANO IN ACCIAIO A VISTA PER ALIMENTAZIONE BRUCIATORI FORNO

FORNO - 5670 KW

STABILIMENTO CERAMICO INFERIORE AI 25 ADDETTI

SUPERFICIE IN PIANTA 4810 mq - CARICO SPECIFICO D'INCENDIO 40 MJ/mq - MASSIMO AFFOLLAMENTO 13 ADDETTI

Magazzino prodotto finito

Incapsulatrice elettrica colatrice gallerie — MEZZANO — CATASTE W.09 6x7+42 — CONTENITORI FERMATI — UNITÀ MOBILE — UNITÀ MOBILE

TUBAZIONE RETE GAS METANO IN ACCIAIO CORRENTE ESTERNA A VISTA DN 4"

SERVIZI

SUPERFICIE IN PIANTA 280 mq - CARICO SPECIFICO D'INCENDIO INFERIORE A 100 MJ/mq

CALDAIA ESISTENTE A SERVIZIO PALAZZINA UFFICI PORTATA 140 KW

10950 — Ufficio Tecnico — C.T. — Spogliatoio — Mensa — Ingresso — Spogliatoio

TUBAZIONE RETE GAS METANO IN POLIETILENE CORRENTE INTERRATA DN 110 — DALLA CABINA GAS METANO

SALITA ESTERNO CAPANNONE DN 4"

SPAZIO A CIELO LIBERO

PIANO PRIMO

W.C. — W.C. — W.C. — Ufficio — Ufficio — Ufficio — Ufficio — Ufficio — REI 120

UFFICI

SUPERFICIE IN PIANTA 280 mq - CARICO SPECIFICO D'INCENDIO INFERIORE A 100 MJ/mq - MASSIMO AFFOLLAMENTO 5 ADDETTI

DN 4" — REI 120 — DN 4" — REI 120

TUBAZIONE RETE GAS METANO IN ACCIAIO CORRENTE ESTERNA A VISTA SU COPERTURA DN 4"

CALATA ESTERNO CAPANNONE DN 4" CON RIDUTTORE DI PRESSIONE ESTERNO

DN 2"1/2 — DN 2"

DEPOSITO PRODOTTO FINITO

SUPERFICIE IN PIANTA 4406 mq - CARICO SPECIFICO D'INCENDIO 704,40 MJ/mq - MASSIMO AFFOLLAMENTO 2 ADDETTI PER SCARICO E CARICO MERCI

Magazzino prodotto finito

SPAZIO A CIELO LIBERO — 109900 — 39740

DN 140

LEGENDA PRESIDI ANTINCENDIO

- IDRANTE UNI 45 A PARETE COMPLETO DI LANCIA
- ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70
- IDRANTE SOTTOSUOLO CON MANICHETTA ANTINCENDIO IN APPOSITO ARMADIETTO NELLE VICINANZE DELL'IDRANTE
- RETE DI DISTRIBUZIONE INTERRATA IDRICO ANTINCENDIO
- RETE DI DISTRIBUZIONE A VISTA IDRICO ANTINCENDIO
- VALVOLE DI SEZIONAMENTO RETE ANTINCENDIO
- ESTINTORE A POLVERE DA 9 Kg DI TIPO OMOLOGATO
- PORTA REI 120 DOTATA DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA
- STRUTTURA REI 120
- INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
- VIA DI FUGA ORIZZONTALE
- VIA DI FUGA VERSO L'ALTO
- VIA DI FUGA VERSO IL BASSO
- USCITA DI SICUREZZA
- CARTELLO SEGNALETICO MANICHETTA ANTINCENDIO
- CARTELLO SEGNALETICO ESTINTORE
- CARTELLO SEGNALETICO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
- RETE GAS METANO SECONDO DM 12/4/96 – DM 24/11/84
- VALVOLA D'INTERCETTAZIONE GAS METANO SECONDO DM 12/4/96
- A — AERAZIONE A FILO SOFFITTO SECONDO DM 12/4/96 ATTA AD EVITARE FORMAZIONE DI SACCHE DI GAS ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Professionista autorizzato certificazioni N.O.P. Iscrizione elenchi Ministero dell'Interno Cod. di Individuazione n.MO 550 P 083
p. ind. DAVIDE MALAGUTI
DOTT. INGEGNERI MODENA

RIF. PRAT. VVF N° 12273

NOTE	REV.	DESCRIZIONE	DATA	RIGAPRO
	0	EMISSIONE	19.02.18	MC

p.i. DAVIDE MALAGUTI

Via P. Paolo Pasolini n. 23 - 41123 MODENA
Tel. 059.829345 - Fax. 059.333790
P.I. 02334310360 - C.F. MLG DVD 60T30C107I
E-mail - malaguti@biacchiassociati.it

COMMITTENTE: COTTO PETRUS S.r.l.
VIA MOLINO, 4 - ROTEGLIA DI CASTELLARANO (RE)

IMPRESA:

OPERA: STABILIMENTO CERAMICO
INFERIORE AI 25 ADDETTI

ELABORATO: ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
PIANTA PIANO TERRA E PIANO PRIMO - STATO APPROVATO

VF.2

1:200